


Energetikai szakreferens Éves jelentés 2022

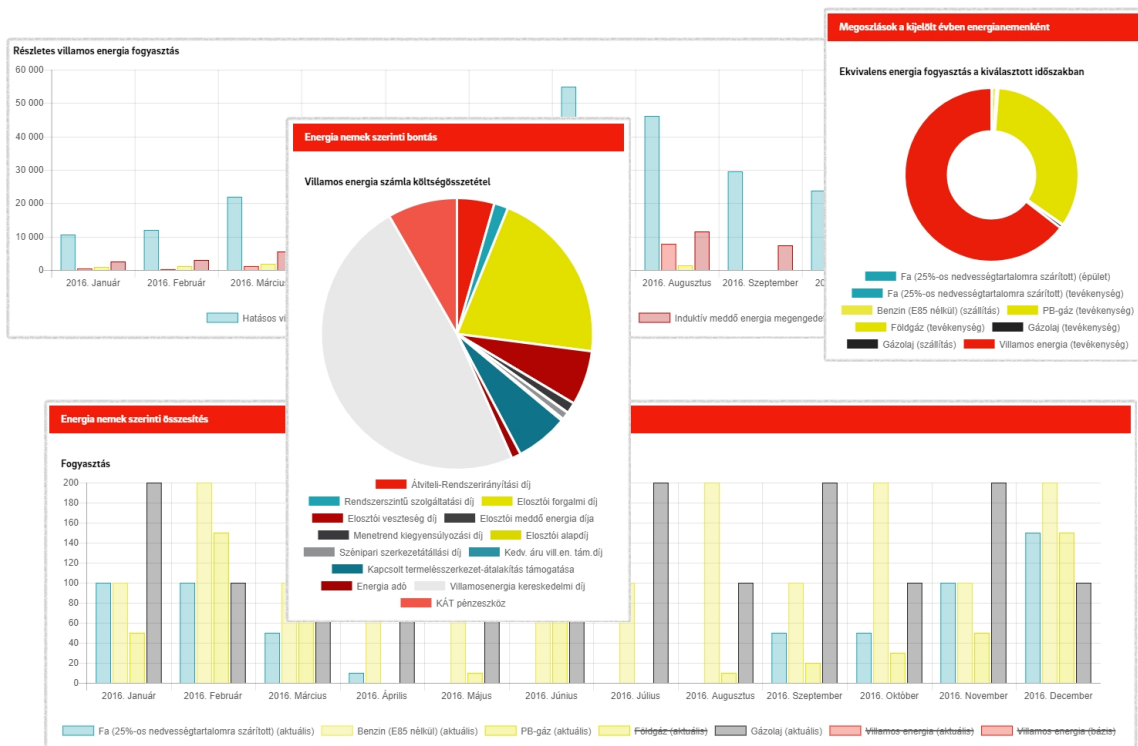

Készítette: E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.

Sanmina SCI Magyarország Kft. részére.

Tartalomjegyzék

1. Energiafelhasználás és költségek alakulása	2
1.1 Céghatár	2
1.2 Megoszlások a kijelölt időszakban energianemenként	2
1.3 Megoszlások a bázis évben energianemenként	3
1.4 Energianemek szerinti összesítés	4
1.5 Fogyasztási helyek	5
2. Energiahatékonysági intézkedések nyomonkövetése	9
3. Szakreferens tevékenysége	10

1. Energiafelhasználás és költségek alakulása

1.1 Céghozza

Cégneve Sanmina SCI Magyarország Kft.

Adószám 12235230211

Cím


1.2 Megoszlások a kijelölt időszakban energianemenként

Ekvivalens energia fogyasztás



Földgáz: 1 702 826,403 kWh
Villamos energia: 16 216 069 kWh


CO2

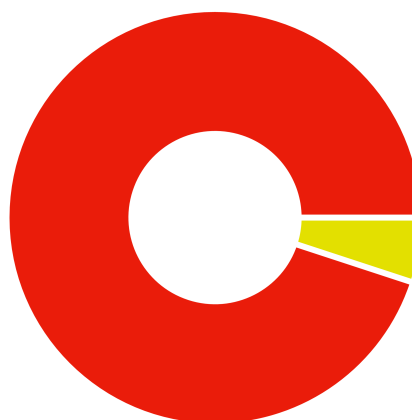

Földgáz: 314,512 t
Villamos energia: 5 918,865 t

1.3 Megoszlások a bázis évben energianemenként


Ekvivalens energia fogyasztás

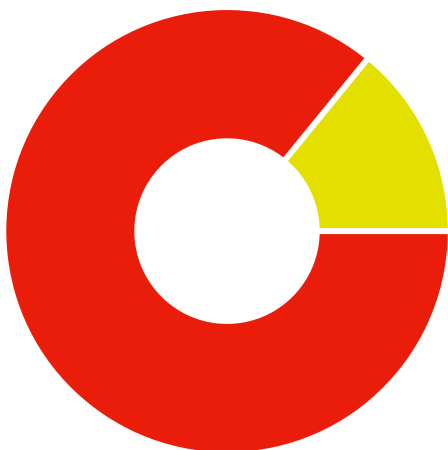

Villamos energia:
15 825 992 kWh

Földgáz:
2 596 454,187 kWh

CO2

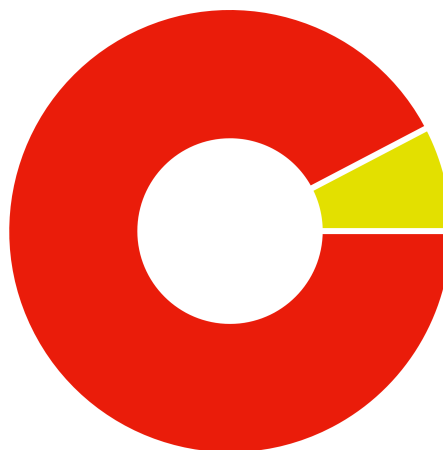


Villamos energia:
5 776,487 t

Földgáz:
479,565 t

A bázisév az az év, mely a viszonyítási alapot jelöli. Az energiahatékonysági intézkedések eredménye ehhez az évhez viszonyítva kerül kiértékelésre. Az E.ON Energetikai szakreferens szoftverében a bázisév a tárgyévvel megelőző évet jelöli.

1.4 Energianemek szerinti összesítés

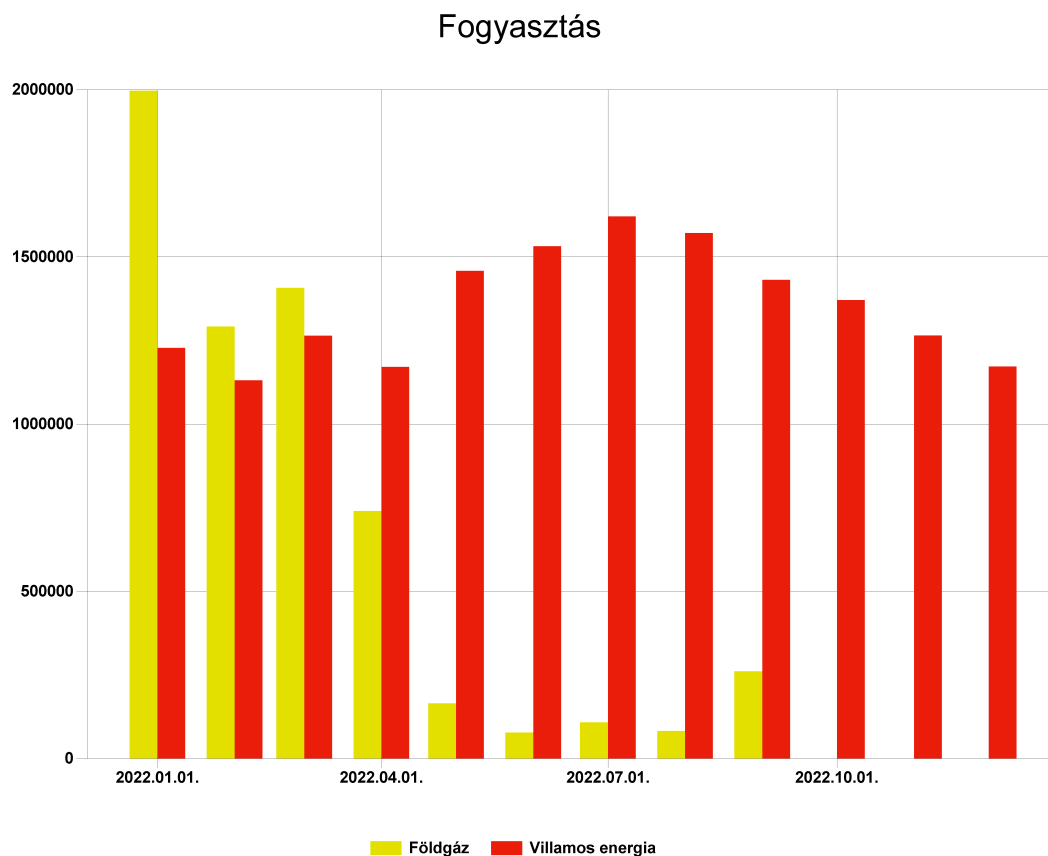

A fenti diagram a szakreferensi szolgáltatásra kötelezett szervezet energiafogyasztásának alakulását ábrázolja a jelentés készítésének évében. A diagram oszlopok formájában tartalmazza az összes energiafajtát, melyet a cég igénybe vesz, magasságuk arányos az adott időszakra vonatkozó energiafelhasználás mértékével. A diagram nyomtatott formában csupán tájékoztató jellegű, pontos adatokért, kérjük, keresse fel a weboldalt a <https://szakreferens.eon.hu> címen.

A szakreferensi szolgálat egyik alap feladata, hogy az energetikai szakreferens monitorozza a szervezet energiafelhasználását, és ajánlásokat fogalmazzon meg annak csökkentése érdekében. Az ajánlások alapján a szakreferensi szolgálatra kötelezett szervezet intézkedéseket határoz meg (melyek lehetnek beruházást nem igénylő, pl. szemléletformálás, vagy beruházással járó intézkedések is), melynek eredménye az energiafogyasztás csökkenése. Ez a csökkenés a diagramon is láthatóvá válik.

Az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó ajánlások érinthetik az összes, vagy akár csak egyetlen energiafajtát is. Bizonyos esetekben az ajánlás járhat azzal a következménnyel is, hogy egy-egy energiahordozó használata teljes egészében megszűnik, miközben egy másik megemelkedik. Ennek oka lehet pl. gazdasági, technológiai. A pontos magyarázatért, kérjük, keresse fel energetikai szakreferensét.

FONTOS! Az energetikai hatékonyság növelése nem feltétlenül jelenti az energiafelhasználás csökkenését, például egy gyártógép korszerűbbre való cseréje csökkentheti az energiafelhasználást a termelés növekedésével egyidejűleg. Ebben az esetben abszolút értékben az energiafelhasználás nem változik, de ezzel párhuzamosan az elkészült termékek darabszáma nő. Ezért fontos, hogy az energiafelhasználást nemcsak abszolút értékben, hanem úgynevezett ETM (energetikai teljesítmény mutató) nézetben is vizsgálni kell. Ennek használatához kérje energetikai szakreferense segítségét.


1.5 Fogyasztási helyek

Az alábbi táblázat a szakreferensi szolgálatra kötelezett szervezet fogyasztási helyeit tartalmazza. A táblázat feltünteti a fogyasztási hely hivatalos elnevezését (POD), energiatípusát, illetve az ajánlást az adott POD-hoz.

FONTOS! Az ajánlások rész csak azoknál az ügyfeleknél kerül kitöltésre, akik a sztenderd csomag használatára fizettek elő.


POD	Energia típus	Ajánlás
HU000110B11-U-SAMINA-SCI-TATABANY	Villamos energia	-
HU000110B11-U-SANMINA-2-TELEPH-TB	Villamos energia	-
39N0502146920008	Földgáz	-
39N0502187650009	Földgáz	-

Villamos energia fogyasztása

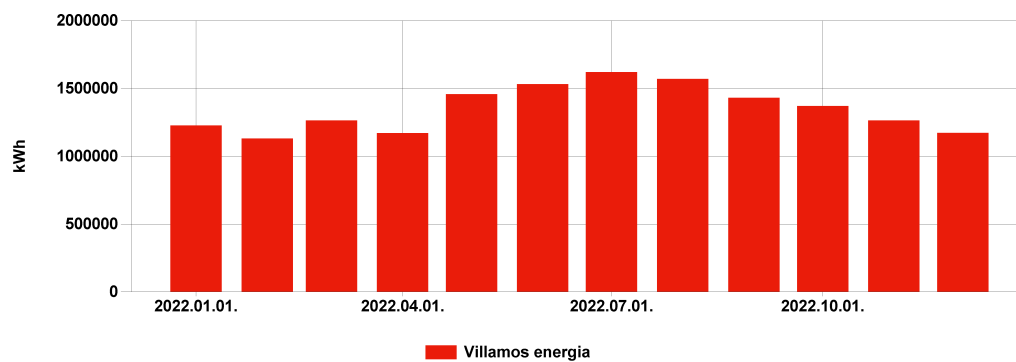

Részletes villamos energia fogyasztás és lekötés adatok

POD	Dátum	Hatásos Fogyasztás (kWh)	Induktív (kVArh)	Kapacitív (kVArh)	Megengedett ind. túllépés (kVArh)	Max teljesítmény (kW)	Lekötött teljesítmény (kW)	Induktív túllépés (kVArh)
HU000110B11-U-SANMINA-2-TELEPH-TB	2022-01	489801	39131	137	146940,3	856	0	0
HU000110B11-U-SANMINA-2-TELEPH-TB	2022-02	458646	42342	18	137593,8	820	0	0
HU000110B11-U-SANMINA-2-TELEPH-TB	2022-03	527881	53521	4	158364,3	878	0	0
HU000110B11-U-SANMINA-2-TELEPH-TB	2022-04	488679	41433	586	146603,7	1108	0	0
HU000110B11-U-SANMINA-2-TELEPH-TB	2022-05	649604	75554	2	194881,2	1168	0	0
HU000110B11-U-SANMINA-2-TELEPH-TB	2022-06	703028	91379	0	210908,4	1246	0	0
HU000110B11-U-SANMINA-2-TELEPH-TB	2022-07	730853	97998	0	219255,9	1258	0	0
HU000110B11-U-SANMINA-2-TELEPH-TB	2022-08	721253	102923	0	216375,9	1222	0	0
HU000110B11-U-SANMINA-2-TELEPH-TB	2022-09	656539	82238	0	196961,7	1198	0	0
HU000110B11-U-SANMINA-2-TELEPH-TB	2022-10	613468	63859	15	184040,4	1022	0	0
HU000110B11-U-SANMINA-2-TELEPH-TB	2022-11	550368	47732	49	165110,4	952	0	0
HU000110B11-U-SANMINA-2-TELEPH-TB	2022-12	486693	30946	1894	146007,9	835	0	0
HU000110B11-U-SAMINA-SCI-TATABANY	2022-01	737913	59312	28	221373,9	1129	0	0
HU000110B11-U-SAMINA-SCI-TATABANY	2022-02	672127	58682	0	201638,1	1111	0	0
HU000110B11-U-SAMINA-SCI-TATABANY	2022-03	736755	70283	0	221026,5	1119	0	0
HU000110B11-U-SAMINA-SCI-TATABANY	2022-04	682349	72548	50	204704,7	1146	0	0
HU000110B11-U-SAMINA-SCI-TATABANY	2022-05	808978	122571	0	242693,4	1339	0	0
HU000110B11-U-SAMINA-SCI-TATABANY	2022-06	828758	134897	0	248627,4	1474	0	0
HU000110B11-U-SAMINA-SCI-TATABANY	2022-07	890060	144040	0	267018	1569	0	0
HU000110B11-U-SAMINA-SCI-TATABANY	2022-08	850091	133584	0	255027,3	1513	0	0
HU000110B11-U-SAMINA-SCI-TATABANY	2022-09	774948	114635	0	232484,4	1344	0	0
HU000110B11-U-SAMINA-SCI-TATABANY	2022-10	757289	98827	0	227186,7	1164	0	0
HU000110B11-U-SAMINA-SCI-TATABANY	2022-11	714426	72213	10	214327,8	1131	0	0
HU000110B11-U-SAMINA-SCI-TATABANY	2022-12	685562	60277	495	205668,6	1126	0	0

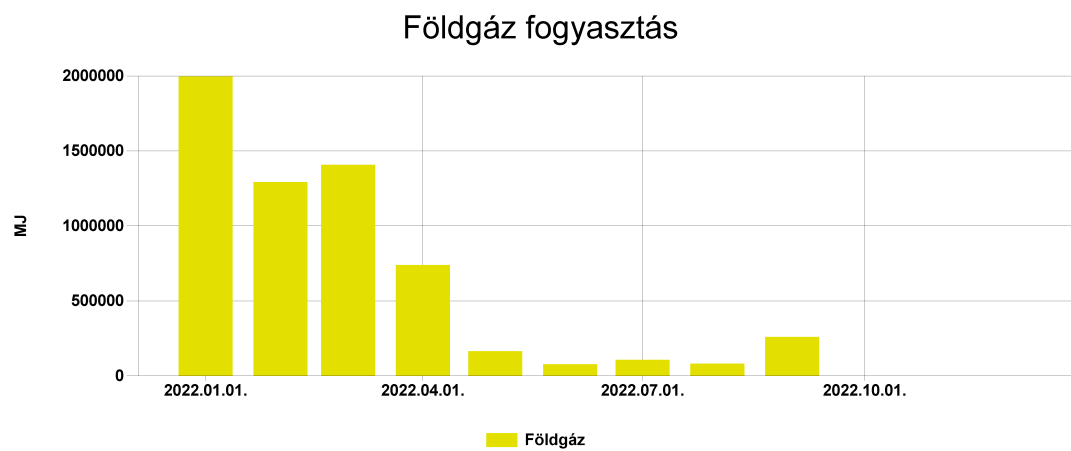

2. Energiahatékonysági intézkedések nyomonkövetése

Tisztelt Ügyfelünk!

A rendszerünk számára rendelkezésre álló adatok alapján az Ön gazdálkodó szervezeténél nem történt energiahatékonysági fejlesztés az elmúlt időszakban. Amennyiben segítségre szorulna a kitöltés során, esetleg energiahatékonysági fejlesztés végrehajtásán gondolkodna, Szakreferensünk készséggel áll az Önök rendelkezésére a lent látható elérhetőségeken. Személyes konzultációk és tanácsadás keretében az Ön problémáira egyedi és precíz megoldást kínálunk! Forduljon hozzánk bizalommal!

E-mail: energetikus@eon.com

3. Szakreferens tevékenysége

Tisztelt Ügyfelünk!

Az E.ON Energetikai Szakreferens szolgáltatásának részeként biztosítjuk, hogy az energetikai szakreferens feladatát teljeskörűen ellátjuk, a törvényi előírásoknak teljes mértékben megfelelően.

Szolgáltatáscsomagunk keretében havi/éves jelentést készítünk az Ön gazdálkodó szervezetének tárgyhavi fogyasztásáról, részletesen bemutatva a költségösszetételt és kiemelve a fogyasztási anomáliákat, ezzel időt és erőforrást takarítva meg az Ön számára. Riportot készítünk az Ön energetikai szakreferense tevékenységéről, illetve az energiahatékonysági fejlesztésekről és azok eredményeiről. Az éves fogyasztási adatokat riportként tesszük közzé az online felületünkön, és a MEKH felé történő éves adatszolgáltatási kötelezettséget teljes mértékben átvállaljuk. Havi rendszerességgel küldünk tanácsokat és ajánlásokat energiahatékonysági fejlesztések végrehajtásához, illetve konzultációs lehetőséget, személyes tanácsadást biztosítunk energiahatékonysági kérdésekben. A tudatos működés és fenntartható jövő érdekében oktató és szemléletformáló dokumentumokat érhet el a szolgáltatás online felületén.